


Docieplenie ściany wewnętrznej nad łącznikiem - styropian EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian - styropian EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian - styropian EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian - styropian EPS 70-040 - gr. 14 cm

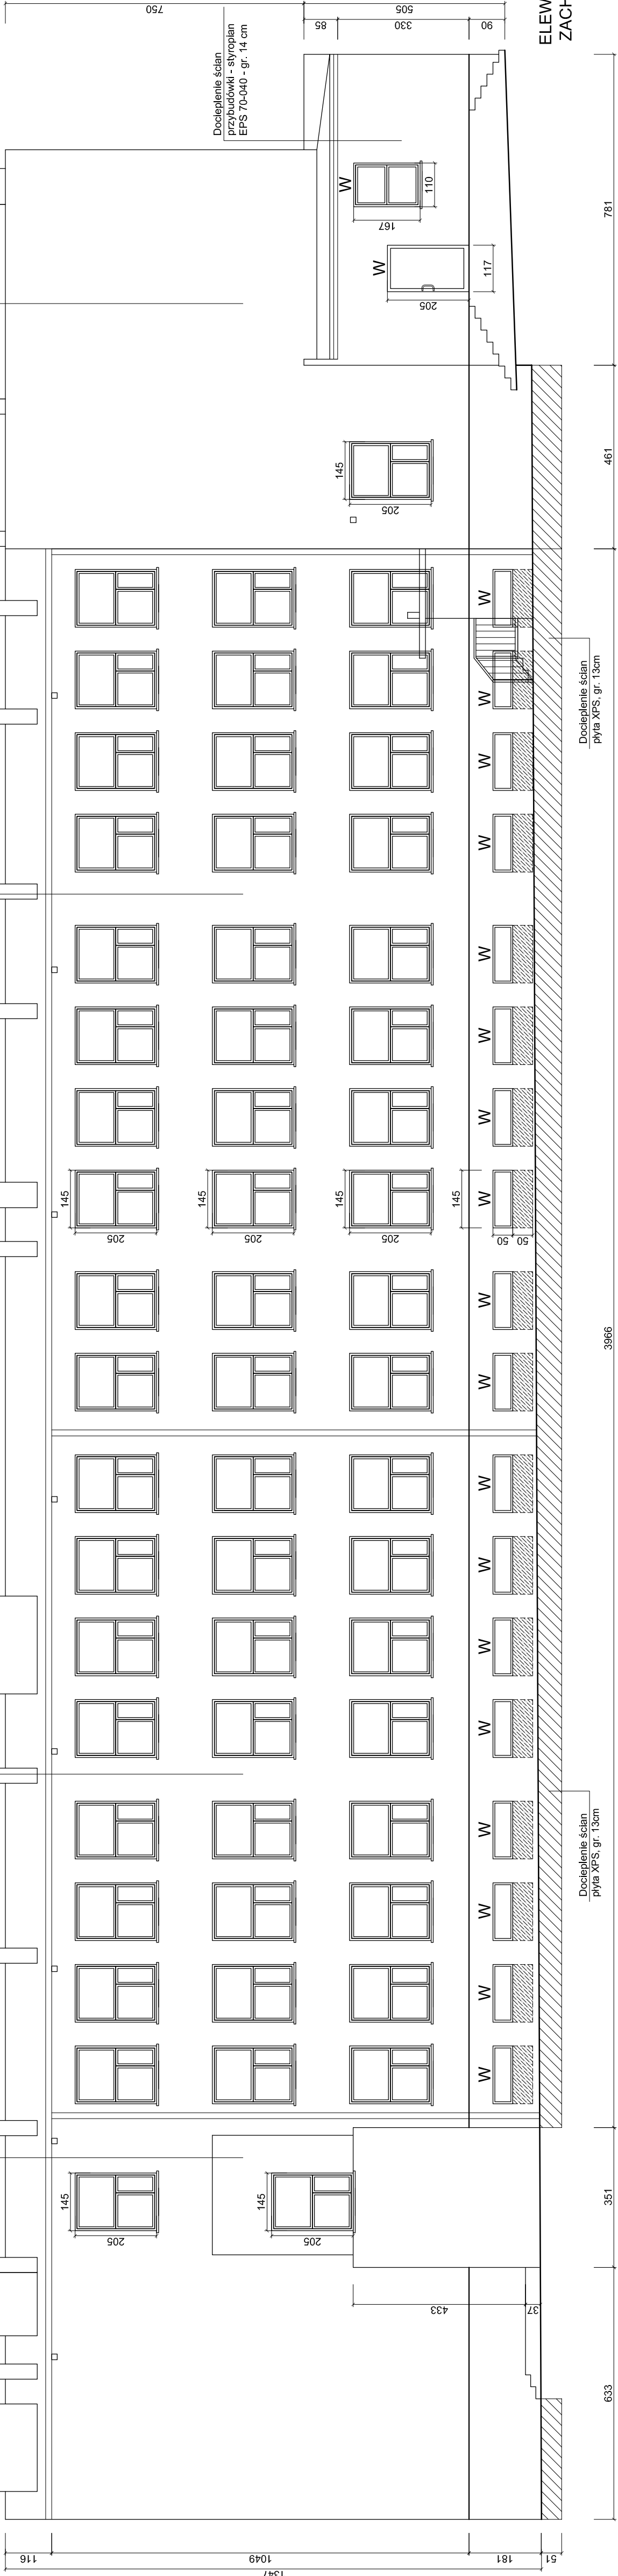

LEGENDA

W
Stolarzka do wymiany, szczegóły zgodnie z proj. wykonawczym

Otwory okienne do zamurowania


UWAGA:
wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy.

Dodatkowe prace:


- wymiana rynien i rur spustowych: blacha powlekana ocynkowana
- wymiana parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na pow. stropodachów

Prace termomodernizacyjne:

- Docieplenie stropodachu budynku — wełna mineralna granulowana 40 — gr. 20 cm
- Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej — styropian EPS 100-038 dach — gr. 14 cm
- Docieplenie stropodachu wiatrołapu — styropian EPS 100-038 dach — gr. 17 cm
- Docieplenie ścian budynku — styropian EPS 70-040 FASADA — gr. 14 cm
- Docieplenie ścian piwnic — płyta XPS, gr. 12cm



Biurowo projektowe ACBAST	
Rodzaj inwestycji	PB—Termomodernizacja budynku
Adres	Zespołu Szkół Męskich w Rylinie, ul. Sportowa 24, dz. nr ewid. 355
Investor	Gmina Miasta Ryplin
Adres	ul. Warszawska 40, 87-500 Ryplin
Przedmiot rysunku	Elewacja A — zakres prac
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czokier
	upr. bud. Nr FI-8386/23/84
	SI-0234
	Podpis

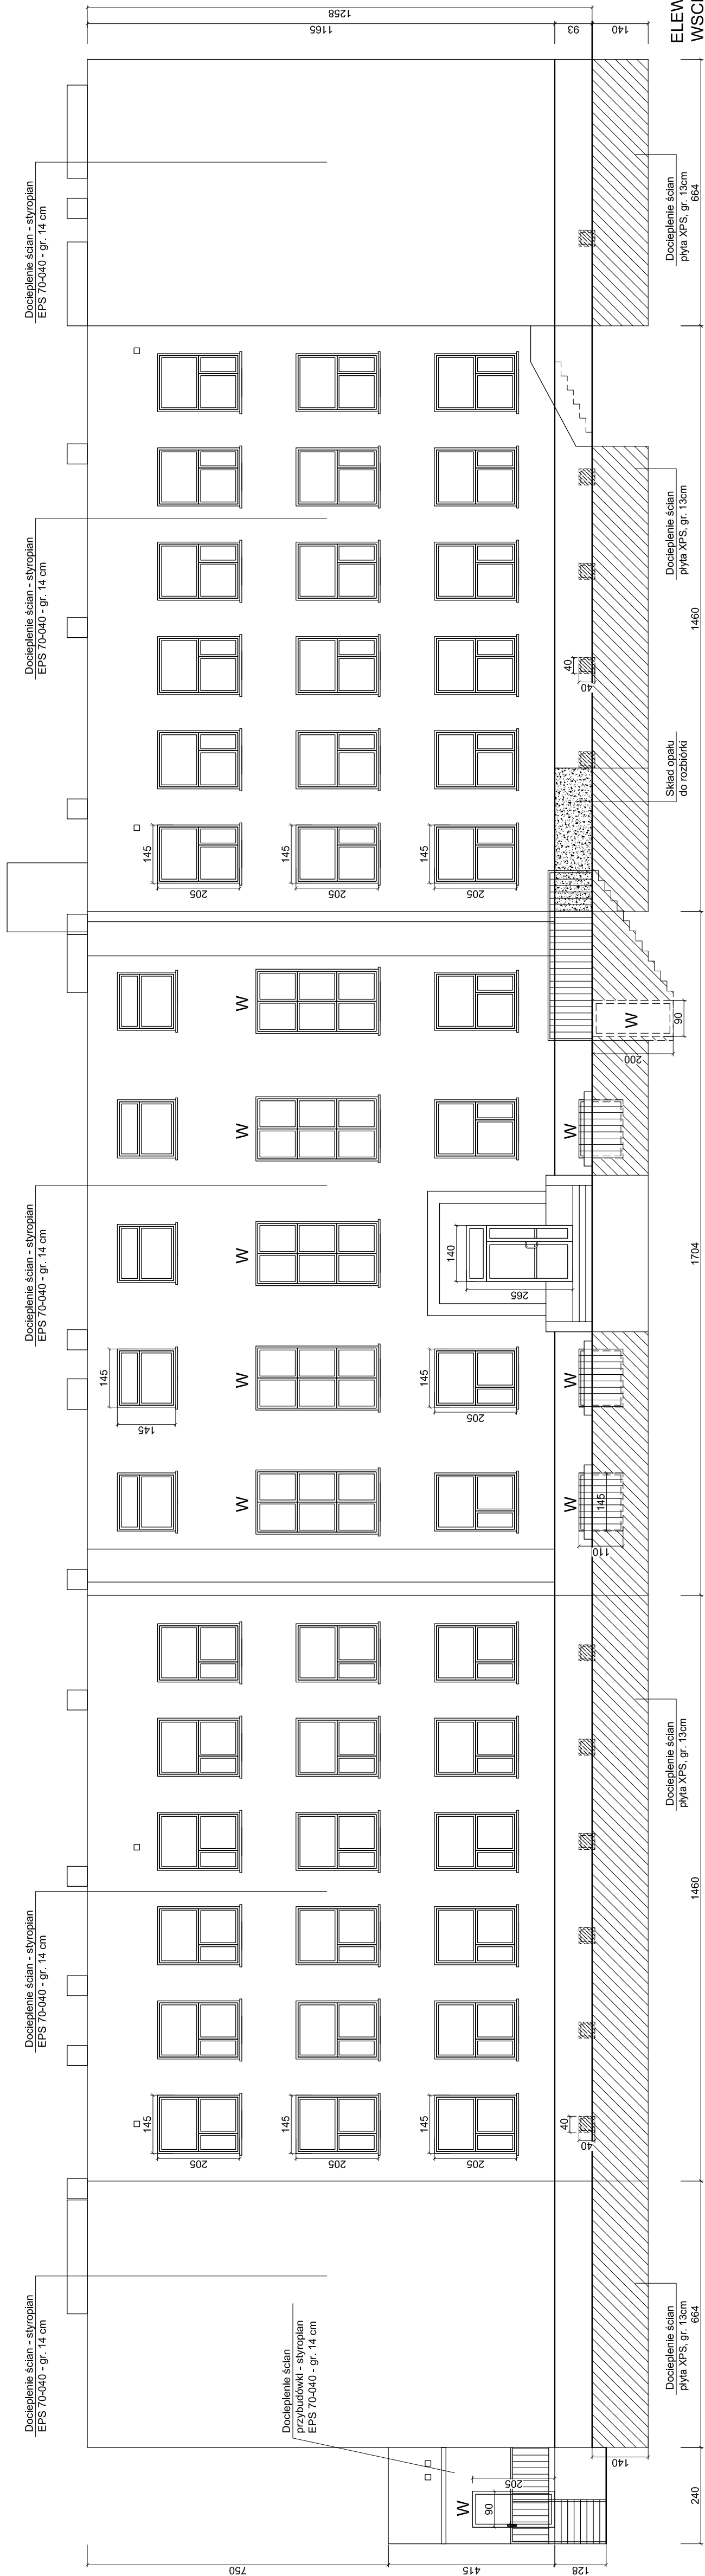

LEGENDA

Stolarka do wymiany, szczegóły
zgodnie z proj. wykonawczym



Otworki okienne do zamurowania

UWAGA:
wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy.

Dodatkowe prace:

- wymiana rynien i rur spustowych: blacha powlekana ocynkowana
- wymiana parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej: na pow. stropu

Prace termomodernizacyjne:

- Doceplenie stropodachu budynku – węża mineralna granulowana 40 – gr. 20 cm
— Doceplenie stropodachu budynku – styropian EPS 100-038 dach – gr. 14 cm
— Doceplenie stropodachu budynku – styropian EPS 100-038 dach – gr. 17 cm
— Doceplenie stropodachu wiatrołapu – styropian EPS 100-038 dach – gr. 17 cm
— Doceplenie ścian budynku – styropian EPS 70-040 FASADA – gr. 14 cm
— Doceplenie ścian piwnic – **ptyła XPS, gr. 13cm**

